


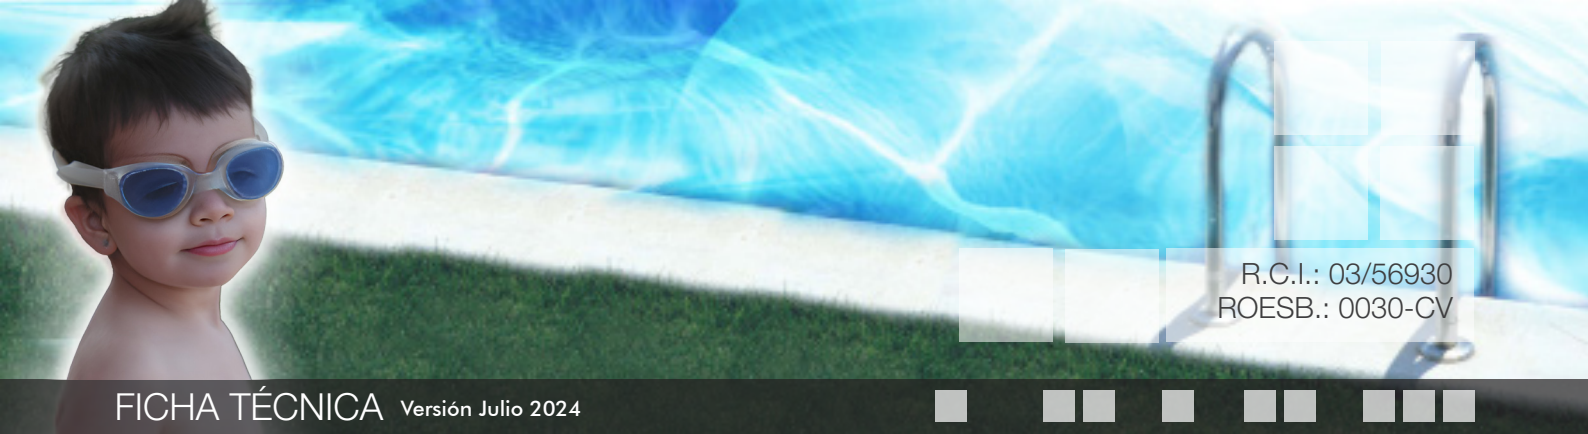

R.C.I.: 03/56930
ROESB.: 0030-CV

FICHA TÉCNICA Versión Julio 2024

BYE BYE LEAKS LQ40

SELLADOR DE FUGAS DE AGUA

SILVERED®
POOL

PROPIEDADES

Producto químico especialmente formulado para sellar escapes o fugas de agua de piscinas, spas, hot tubs, pozos, aljibes, tuberías, etc. Puede aplicarse en cualquier tipo de piscina, spas, hot tube, etc., independientemente del material empleado en su construcción: hormigón, pintura, fibra de vidrio, liner, acrílico, etc.

COMPOSICIÓN

Contiene: Silicato sódico CAS N.1344-09-08.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	
Estado Físico	: Líquido.
Color	: Blanco translúcido.
Olor	: No disponible.
Umbral olfativo	: No disponible.
Valor pH	: 11 (10%)



PRESENTACIÓN

Envases: 1L

REGISTRO ECHA

UFI: J600-W0PG-F00R-48FT


USOS AUTORIZADOS DEL PRODUCTO

PC-ADH-OTH: Otros adhesivos y sellantes
PC-ADH-1: Adhesivos y sellantes: uso doméstico, en la oficina o en la escuela



YMBERSA NÁYADE S.L.
Pol. Ind. "Los Nazarios"
Ctra. Rojales-Formentera, Km 1
E-03179 · Formentera del Segura. SPAIN
Telf: +34 96 679 20 96 / www.ymbersa.com



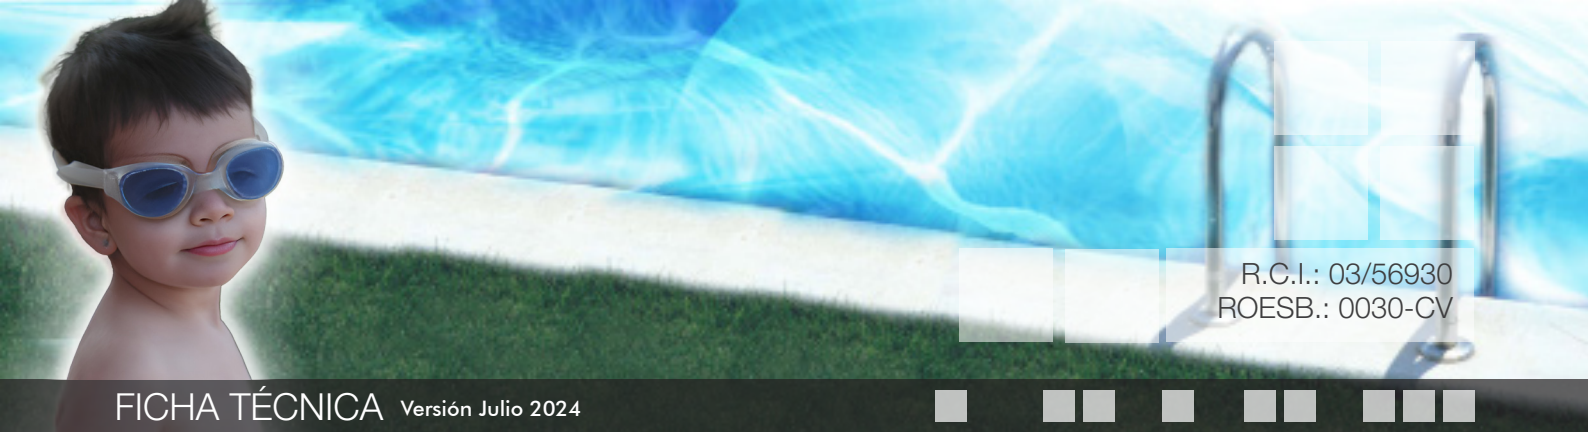

R.C.I.: 03/56930
ROESB.: 0030-CV

FICHA TÉCNICA Versión Julio 2024

BYE BYE LEAKS LQ40

SELLADOR DE FUGAS DE AGUA

SILVERED®
POOL

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Llenar por completo la piscina, spa, etc. Para piscinas con filtro de sílex o diatomeas, poner la válvula del sistema de filtración en posición de recirculación (sin pasar por el filtro). Para piscinas con otro tipo de filtros se recomienda quitar los elementos filtrantes o bien efectuar un by-pass al filtro. Antes de adicionar agitar SIEMPRE la botella y poner el sistema de filtración en marcha, adicionando despacio la dosis recomendada por los skimmers o bien, en piscinas desbordantes, directamente a la piscina cerca de las boquillas de impulsión para facilitar la homogeneización del producto. El producto es muy denso y tiene tendencia a depositarse rápidamente en el fondo de la piscina. Para evitar esto, se recomienda remover la zona donde se ha depositado mediante un cepillo. Regular las válvulas del sistema de filtración para concentrar la aspiración desde el sumidero (piscina con skimmers). Mantener el sistema de filtración en marcha -posición recirculación- hasta que la fisura se hayan sellado y no pierda agua. Se estima un mínimo de 24 - 48 hrs. Marcar el nivel de agua de la piscina, spa, etc. Verificar durante 2 o 3 días que no baje el nivel de agua, comprobando así su reparación. Una vez la fisura haya desaparecido, poner el sistema de depuración en posición filtración (previa reinstalación de los elementos filtrantes que se hayan quitado durante la reparación de la fuga). Puede repetirse el tratamiento si no se ha conseguido una reparación total de la fisura.



INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Según el Reglamento (CE) No 1272/2008:

Eye Dam. 1 : Provoca lesiones oculares graves.


Met. Corr. 1 : Puede ser corrosivo para los metales.

Skin Corr. 1B : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones



YMBERSA NÁYADE S.L.
Pol. Ind. "Los Nazarios"
Ctra. Rojales-Formentera, Km 1
E-03179 · Formentera del Segura. SPAIN
Telf: +34 96 679 20 96 / www.ymbersa.com



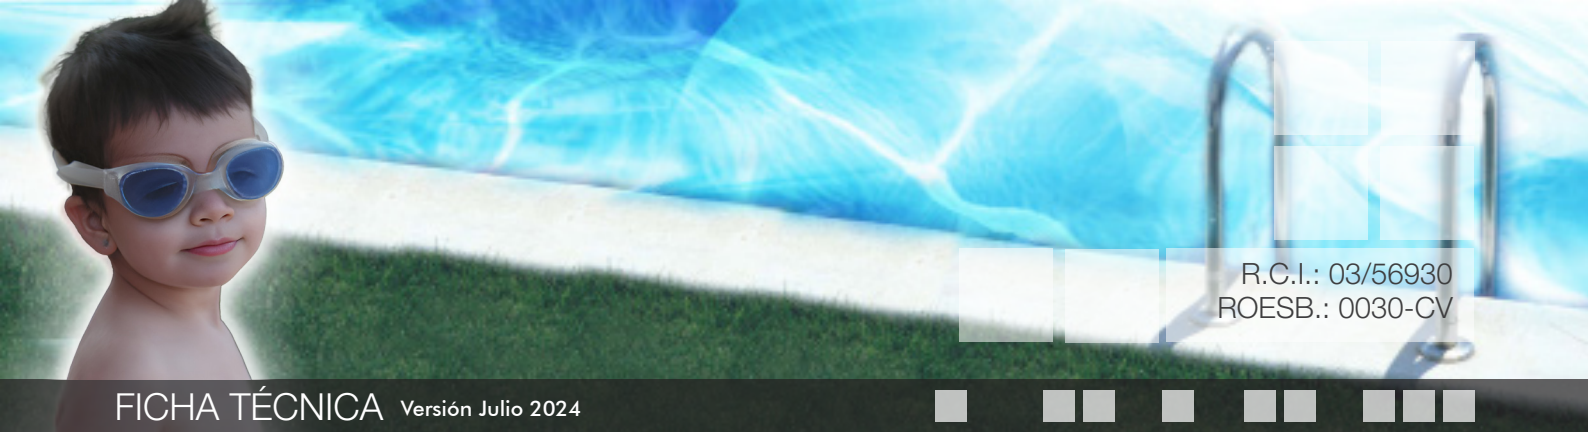

R.C.I.: 03/56930
ROESB.: 0030-CV

FICHA TÉCNICA Versión Julio 2024

BYE BYE LEAKS LQ40

SELLADOR DE FUGAS DE AGUA

SILVERED®
POOL

PICTOGRAMAS Y PALABRA DE ADVERTENCIA

Palabra de advertencia:
PELIGRO



Indicaciones de peligro:

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico/...

P501 Eliminar el contenido o el recipiente en centro autorizado para la gestión de residuos.



ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELÉFONO: 91 562 04 20



YMBERSA NÁYADE S.L.
Pol. Ind. "Los Nazarios"
Ctra. Rojales-Formentera, Km 1
E-03179 · Formentera del Segura. SPAIN
Telf: +34 96 679 20 96 / www.ymbersa.com

